У4.1.0.08.00.002

Перв. примен.

Справ. №

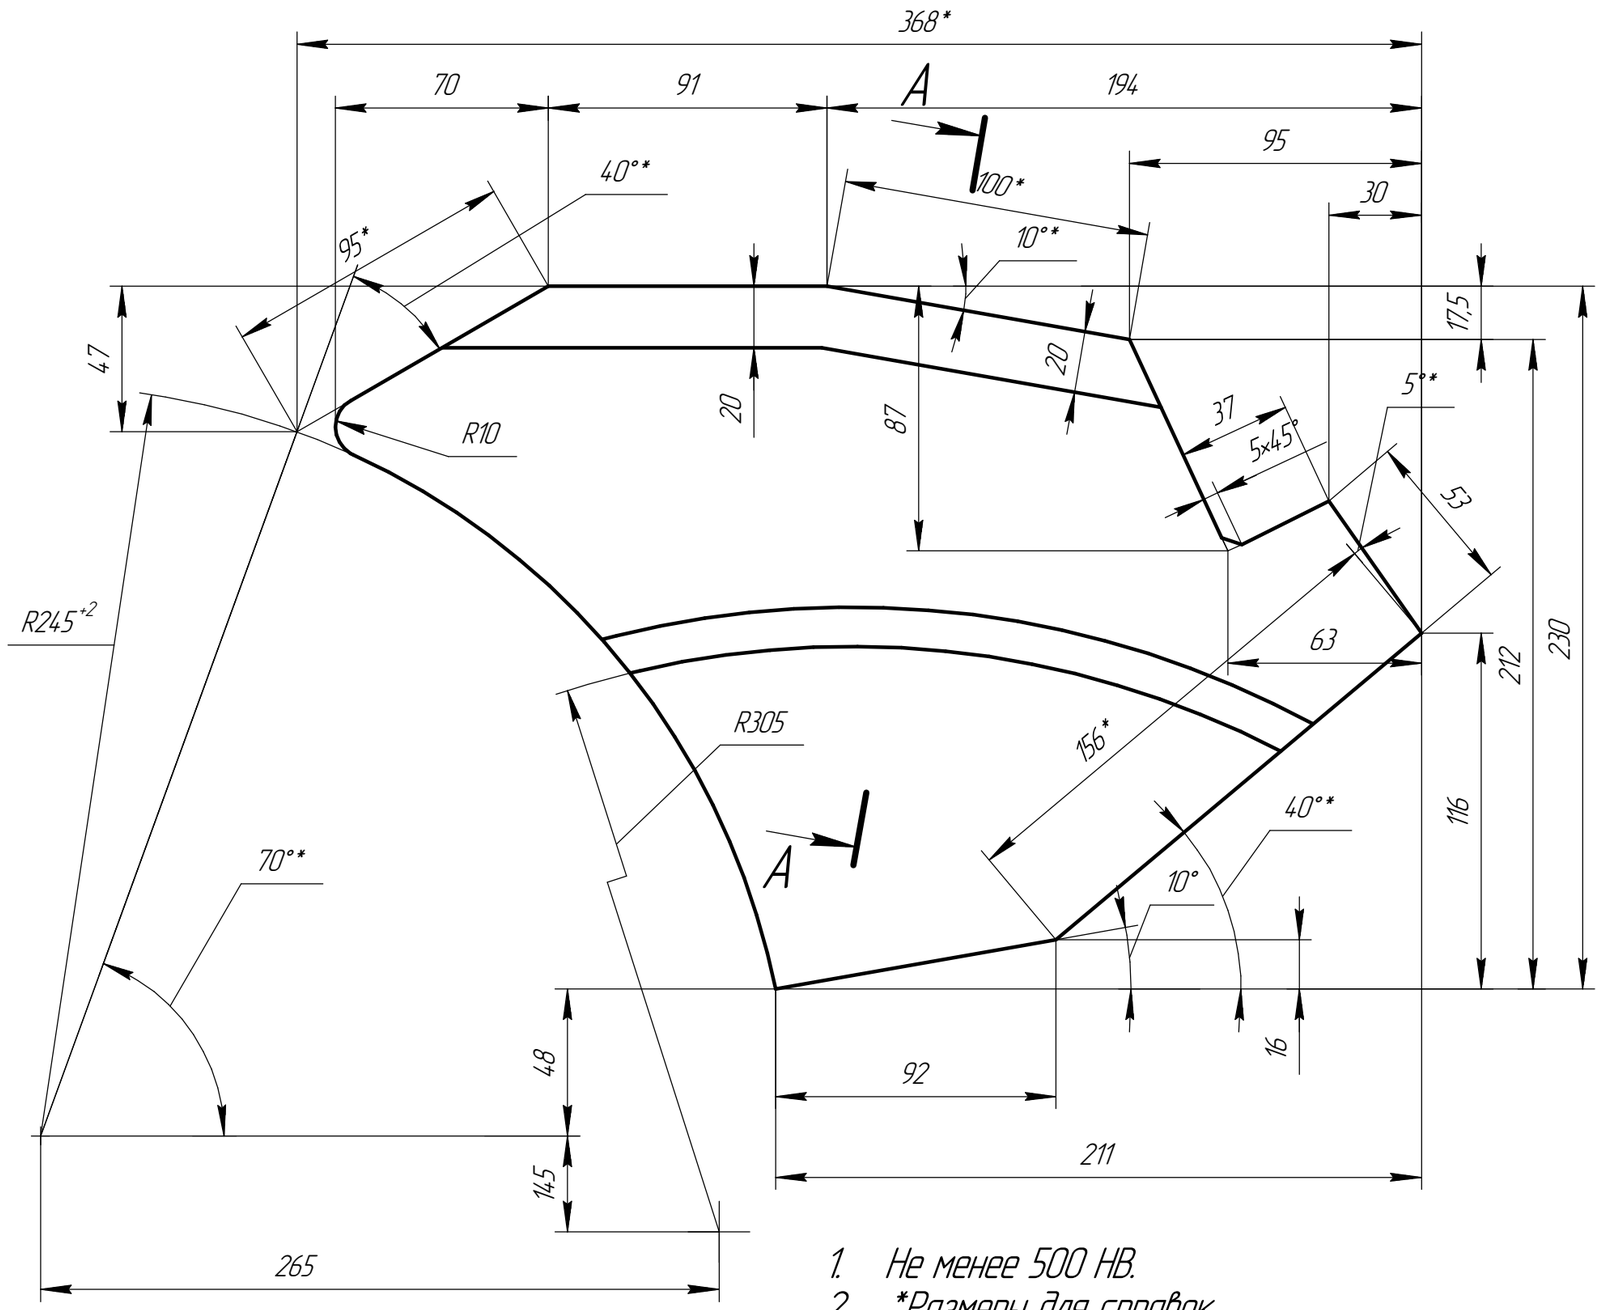

Ra 100 (√)

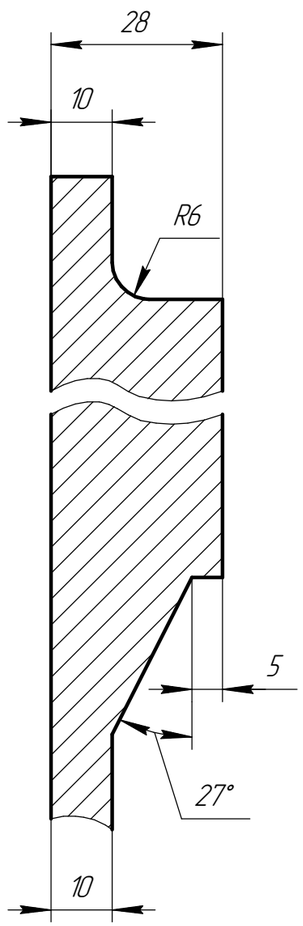

1. Не менее 500 НВ.
2. *Размеры для справок.
3. Точность отливки 8–6–12–7 ГОСТ 26645–85 .
4. Допускается замена материала на ИЧХ28Н2 РТМ 28–61 ТУ26–06–1484–87.
5. Остальные ТТ по ТУ РБ 05750906.038–2007.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	У4.1.0.08.00.002		
Разраб.		Боярчук			Лист подкладной нижний	Лит.	Масса: 6,2 / Масштаб: 1:2
Пров.		Волобуев				Лист	Листов 1
Т.контр.							
Нач.КБ		Волобуев			Сталь 110Г13Л ГОСТ 977–88	ЗАК УГМ	
Н.контр.		Волобуев					
Утв.							

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3