

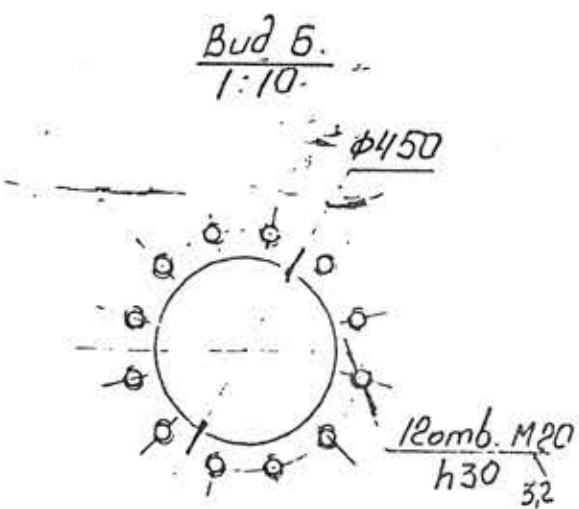
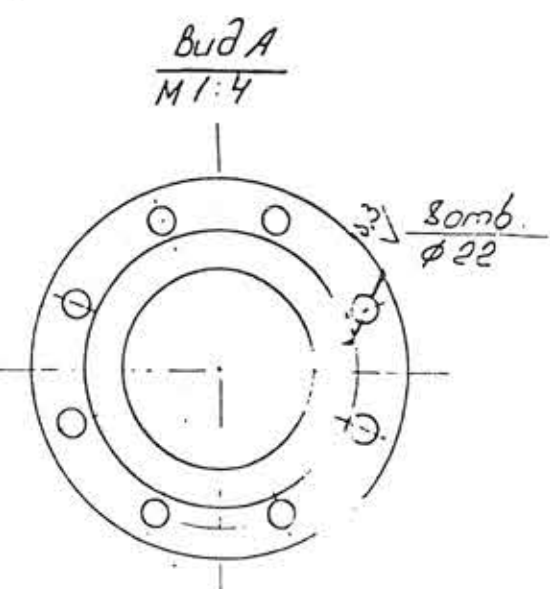


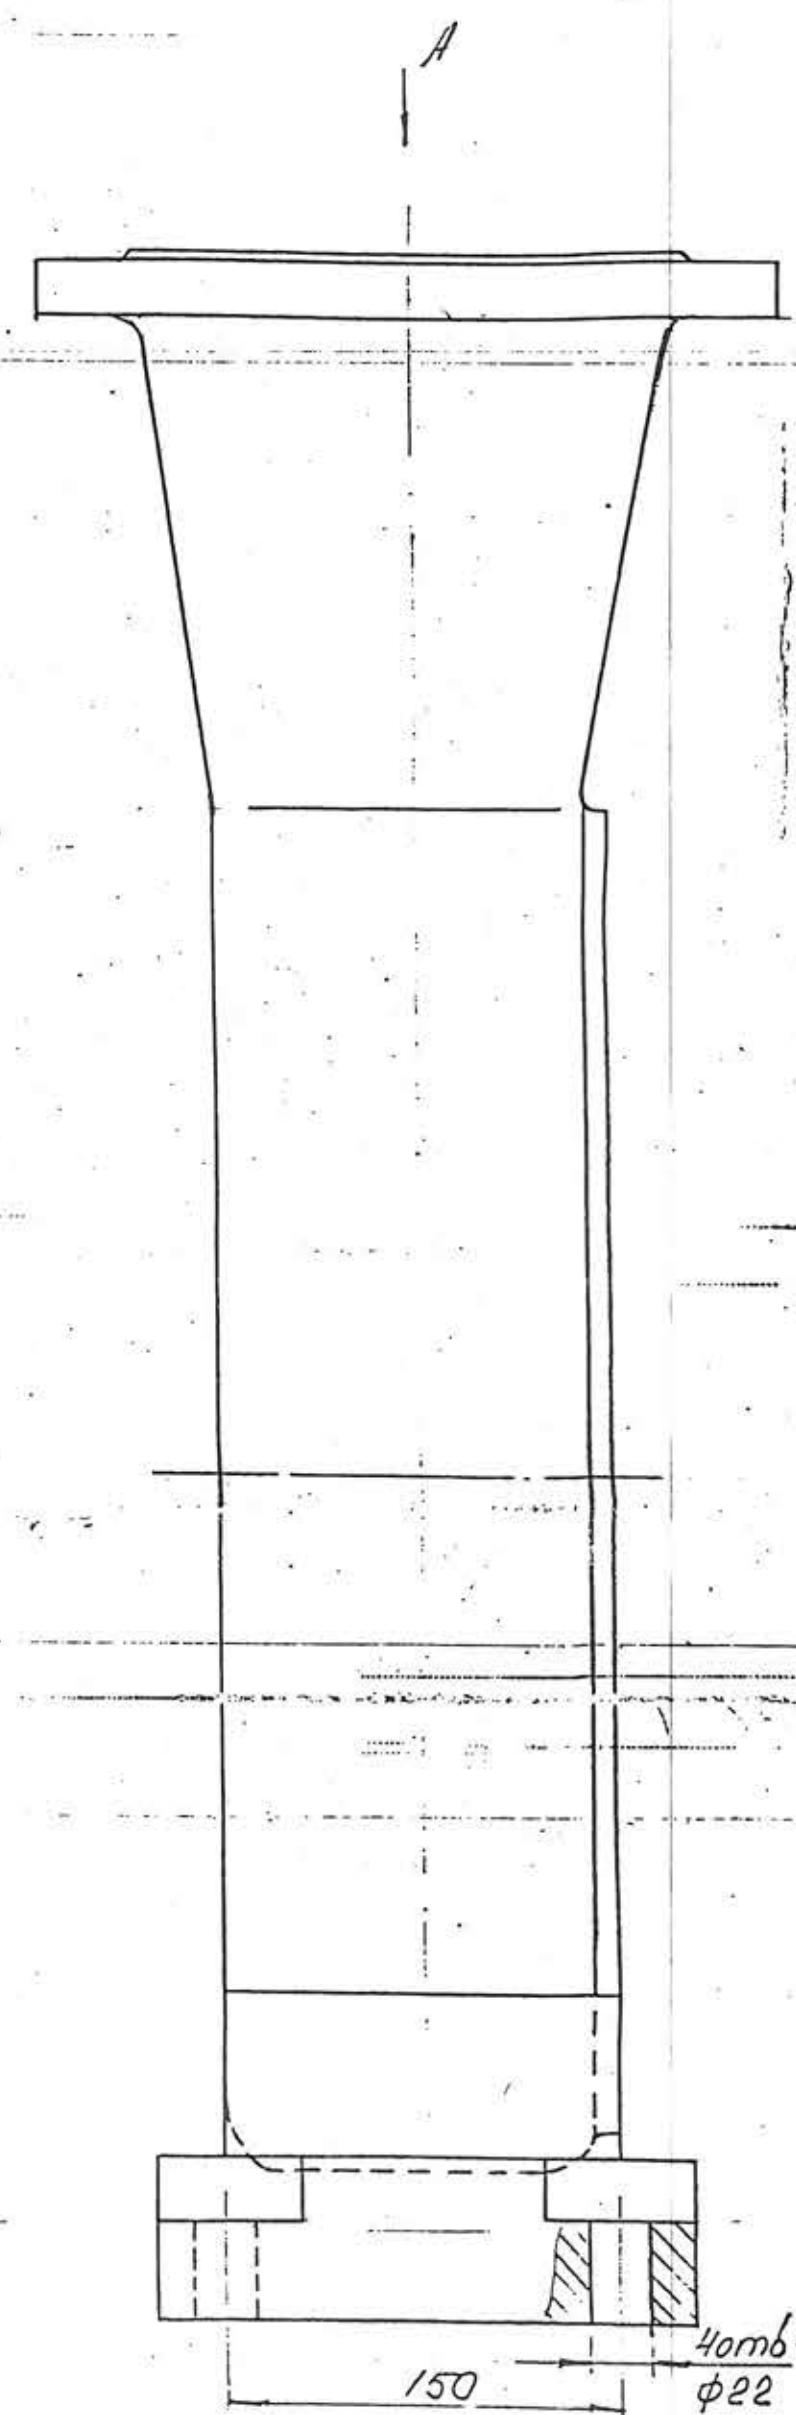

3. Неуказанные предельные отклонения разме.
роб: Н1/4, н1/4, JS1/4/2.
5* РД 11-001 по ГОСТ 11

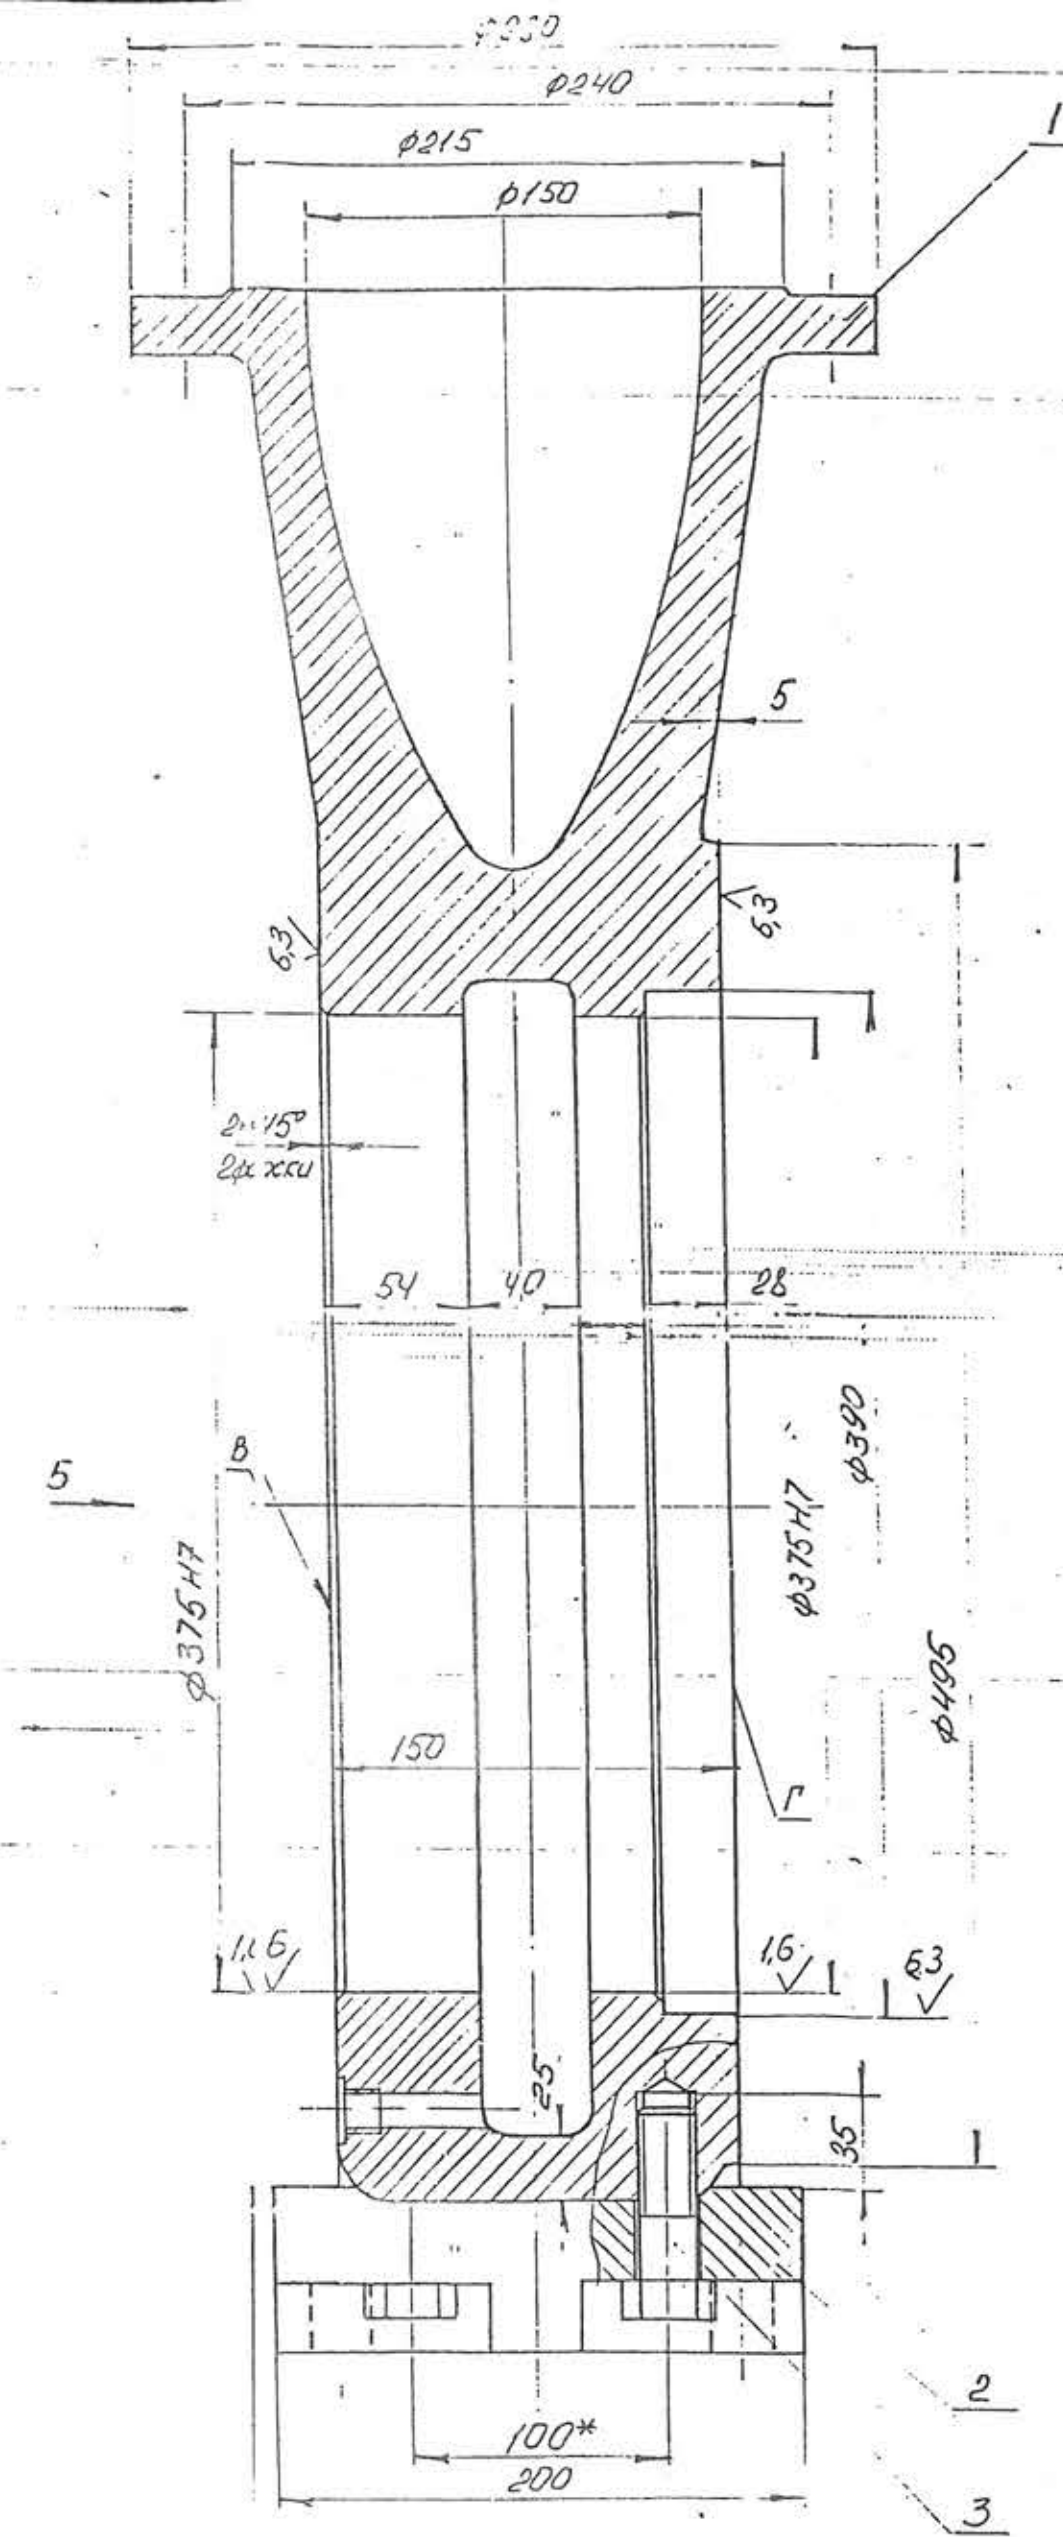

1. Отливка III кл точности ГОСТ 2009-65.
2. Неуказанные литейные радиусы 3. 5 мм, литейные уклоны 3° 5°
3. На внутренних поверхностях не допустимы трещины, раковины, инородные включения
4. Внутренние литые поверхности слесарно зачистить 185.
5. Нецилиндричность поверхности ф375Н7 не более 0,005 мм. Торцовое биение Виг отню. сительно оси не более 0,01 мм.
6. Гесметрия улитки см черт 1-1061

3	Болт М20х70	4	Ст. 3		ГОСТ 7798-70		
2	Стойка	2	12ХНВ8МЛ		3-5615		
1	Улитка	1	12ХН2ЗМЛ		8/4		
№ поз.	Наименование	Ком.	Матер.	Экз. № в кр.	№ черт. гост	Прим.	
			Цет. Громуля-349 2				
			Агрегат Насос АХ 800			1-1/62	
Изм.исл.	№ док.	изм.	доп.			лист № 1 из 2	
Горюхо	Горюхо	Горюхо	Горюхо				
Проб.	Макарова	Горюхо	Горюхо				
итб.	Горюхо	Горюхо	Горюхо				
			Улитка				
						лист 1 из 2	
						ПКД	